

## 緊急安全点検実施状況

【実施場所】 みささこども園

【実施日時】 令和元年8月29日 午前9時30分

調査地点① 三朝町横手地内 福祉センター横

【危険な理由】 縁石のみでガードレールがなく、近くの福祉センターを利用する高齢ドライバーも多いことからガードレールがあったほうが安心



・横断歩道・お知らせ表示が薄くなってきており、消えかかっている補修を検討


・以前、設置していた飛び出し注意看板が破損したため、現在未設置であるが、補修の上再度設置することを検討



園の近くである旨を表示する反射材のお知らせ看板を設置することを検討

調査地点② 三朝町山田地内 かじか調剤薬局前

【危険な理由】 三叉路の薬局前にガードレールがなく、一定程度の交通量もある。歩道の防護柵がない。

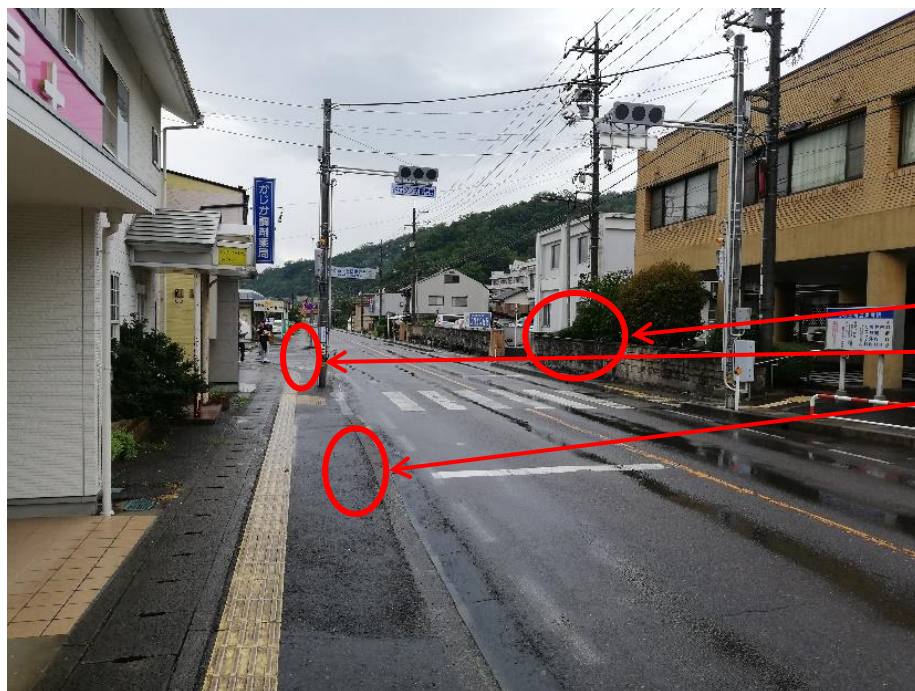

交差点での待  
合場所の危険  
回避のため、  
3か所にガー  
ドパイプの設  
置など検討